





- 1 - Este projeto foi elaborado de acordo com as prescrições estabelecidas pela NBR-5410/04 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão).
- 2 - Entrada de energia PADRÃO CPFL - CATEGORIA C6 Existente;
- 3 - Os cabos alimentadores dos quadros, motores e bombas serão de cobre eletrolítico com isolamento PVC, para 0,6/1kV - 70°C nas dimensões indicadas no projeto.
- 4 - Para a passagem dos cabos deverá ser considerado a infraestrutura eletrodutos que são conduzidos desde o QLF até os circuitos elétricos.
- 5 - Para passagem dos circuitos de iluminação serão utilizados eletrodutos do tipo aparente fixados na parede sobre o forro.
- 6 - Todas as tubulações sem fixação deverão conter arame guia.
- 7 - A identificação dos circuitos deverá obedecer as seguintes convenções:
 - Fase R - Preto.
 - Fase S - Preto.
 - Fase T - Preto.
 - Neutro - Azul Claro
 - Proteção - Verde/Amarelo
 - Retorno - Amarelo
- 8 - O sistema de distribuição de energia secundária de tensão será de 220/127V para alimentação do quadro de distribuição.
- 9 - Os eletrodutos enterrados serão do tipo PVC flexíveis para interligação quando instalados enterrados no solo (a 0,50m abaixo do nível do solo).
- 10 - Para tubulação enterrada até 01" poderá ser o tipo flexível, e acima desta bitola deverá ser em PVC Rígido ou PEBD (Flexível). Quando embutidos em paredes deverá flexível nas paredes até as caixas para tomadas/interruptores.
- 11 - Os pontos de iluminação deverão ser considerados de 034".
- 12 - Os pontos de iluminação existentes não serão alterados e utilizados no quadro existente;
- 13 - Para alimentação do novo quadro elétrico deverá ser feito derivação na entrada do disjuntor do quadro existente para interligação entre os cabos;

02	ALTERAÇÃO DO LAYOUT EXECUTIVO (ARQUITETURO) E INCLUSÃO TOMADAS	19/09/2025	DAVI	DAVI
01	INCLUSÃO DE TOMADA BEBEDOURO	05/09/2025	DAVI	DAVI
00	EMISSION INICIAL EXECUTIVO	02/09/2025	DAVI	DAVI
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO

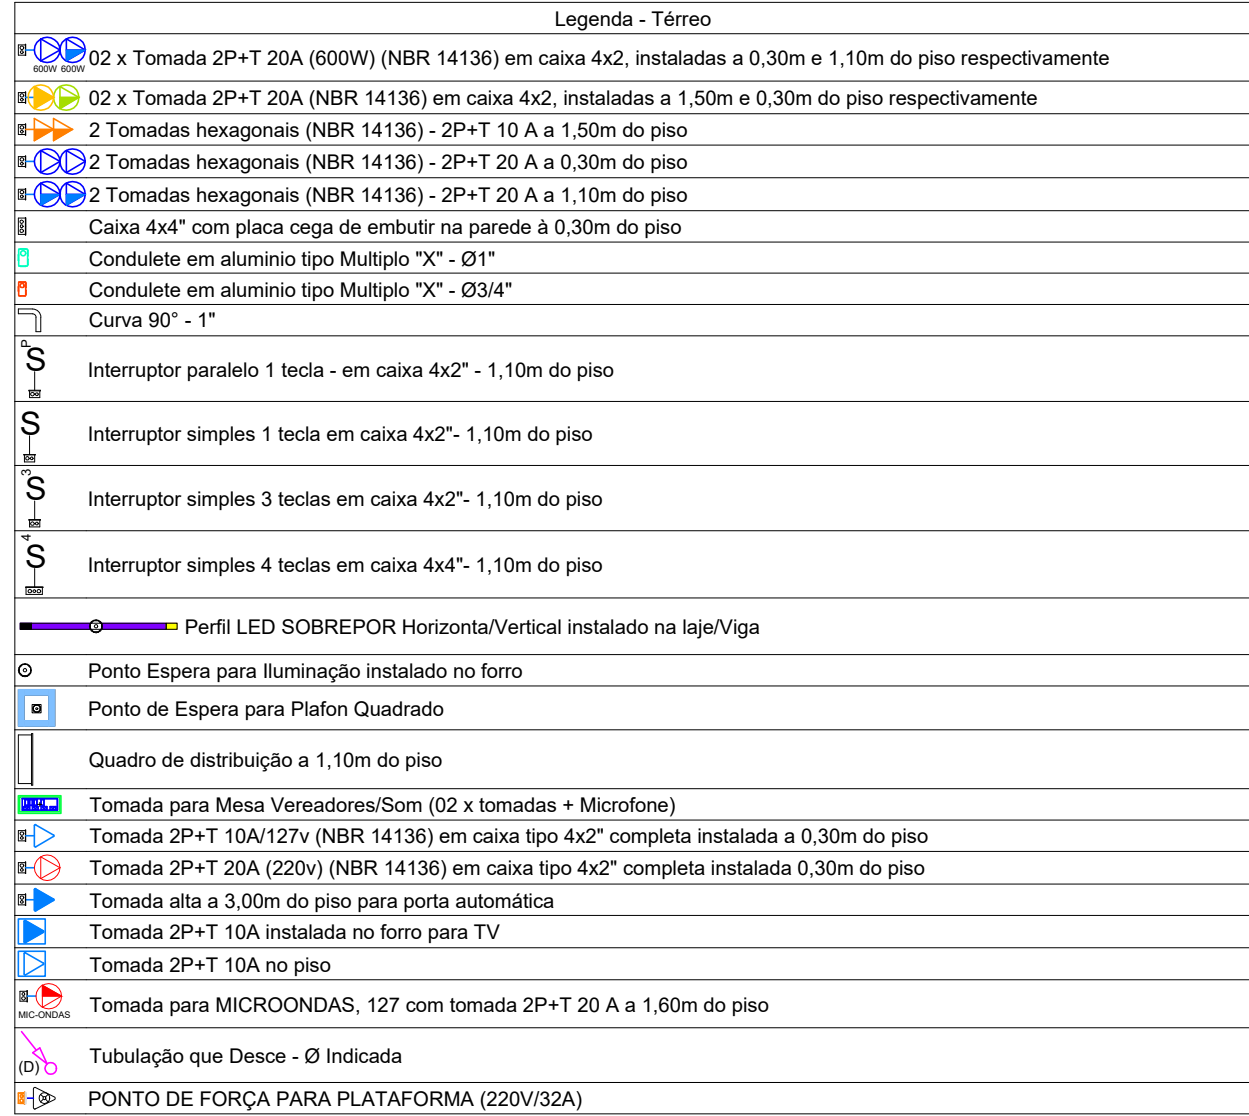

**GIULIANO
AMARAL**
ARQUITETURA




GIULIANO LOPES DE OLIVEIRA AMARAL
CAU-4122766-7 AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

AV. KUNZELN KATZBERG DE OLIVEIRA, 5000 - GUATAMÁ, CEP 50939-340
510-050-010/010-21039 - FONE 071/322-2965 - giulianoamaral@gmail.com
CNPJ: 28.025.410/0001-06 - giuliano@giulianoamaral.com.br



DMRF
PROJETOS E CONSULTORIA

DMR F PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Rua Veiga Miranda, 147
PATRIMONIO SAO JOAO, Olimpia/SP
tel + 55 17 98160-6747
contato@dmrfprojetos.com.br



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
DAVI MIATTELLO RUFFO
ENG. ELETRICISTA CREA: 5061769352



CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT				
CORRELAÇÃO:	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT				
LOCAL:	R. CAMILO DE MORAES, nº 426 BADY BASSITT - SP				
ASSUNTO:	PROJETO ELÉTRICO - TOMADAS				
PROJETO:	DAVI RUFFO	ESCALA:	INDICADA	DATA:	03/09/2025
					

ELÉTRICA

PROJETO EXECUTIVO

02/04